



Ukraine-Denmark Energy Center

Біомаса для виробництва тепла та електроенергії в Данії

Житомир

3 Березня 2017

*Government cooperation on strategic energy planning between
Ukraine and Denmark*

Розвиток використання біомаси в Данії

У ці роки процес заміщення газу і вугілля на біомасу є дуже популярний в Данії
Основним стимулом виступило оподаткування виробництва теплової енергії із вугілля та газу

- *Викопне паливо дешевше, ніж біомаса, АЛЕ*
- *Викопне паливо, що використовується для опалення має велике податкове навантаження, біомаса Ні*
- *Викопне паливо + податок є дорожчим біомаси*



Великі генеруючі потужності сьогодні нерентабельні - ціна електроенергії низька

Малі потужності досягли граничного терміну експлуатації

Індивідуальні котли для опалення на основі біомаси значно дешевше

Біомаса в Данії


Виробництво енергії з ВДЕ за видами ресурсів

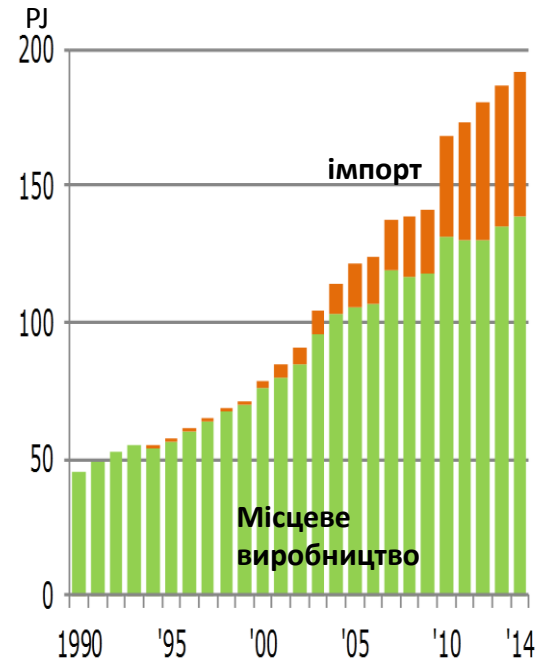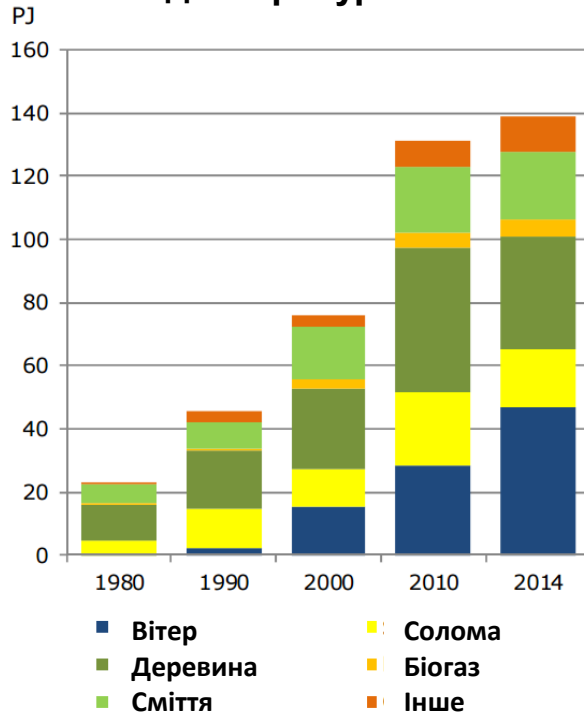

Виробництво 140 PJ + імпорт 55 PJ (в основному дерев'яні пелети для великих ТЕЦ)
ВДЕ забезпечує **27 % загального попиту**– із них біомаса 18 %


ВДЕ в Данії

не тільки вітрова генерація!

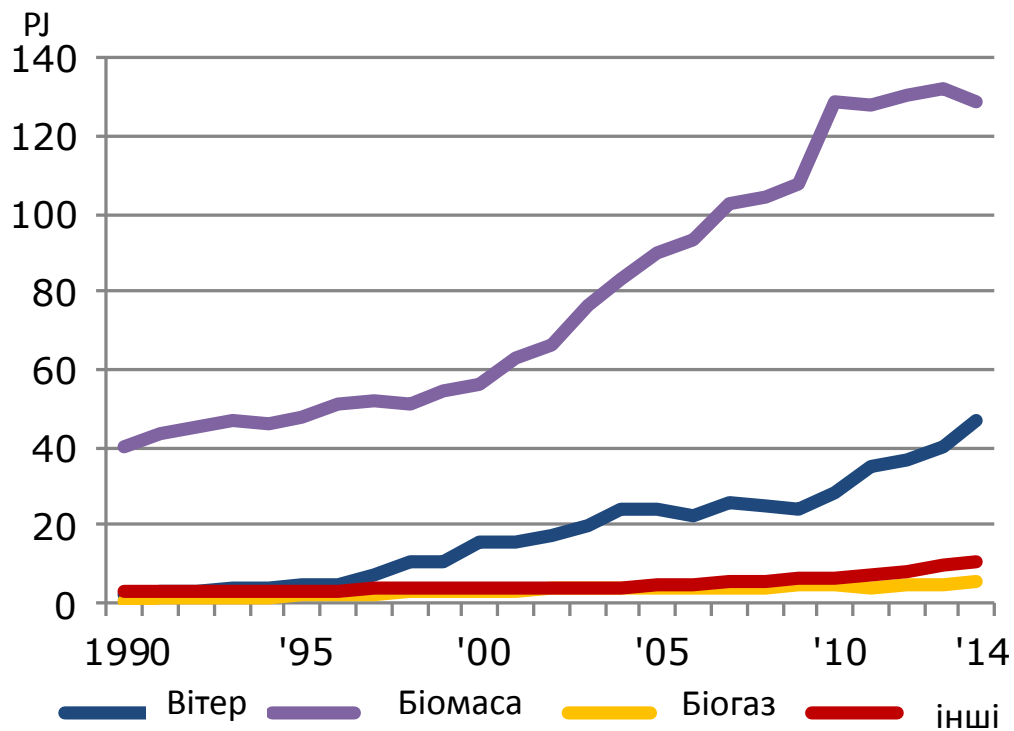

Данія є одним із світових лідерів за розміром частки вітрової генерації, однак використання біомаси є в 3 рази більше

Споживання ВДЕ в 2014

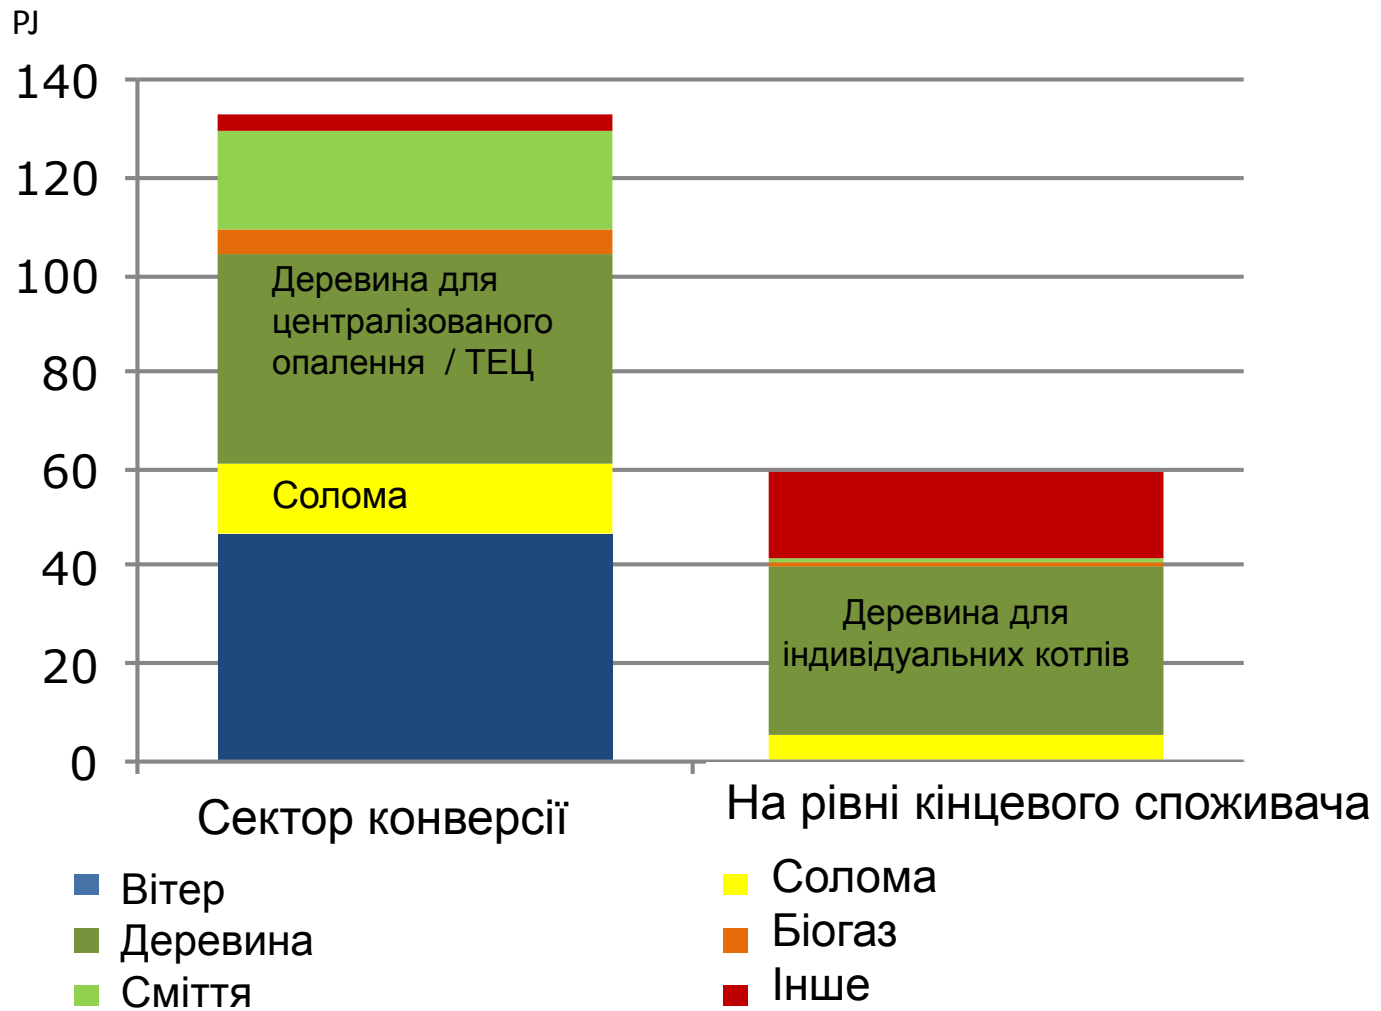

Інвестиції в енергетичний сектор

- Частка інвестицій є значною в енергетичний сектор та ця тенденція триває вже тривалий час
- Законодавство Данії дає можливість окупності інвестиції завдяки: тарифу та амортизації протягом терміну експлуатації
- Рішення щодо інвестування в проекти виробництва теплової енергії на біомасі засновані на аналізі експлуатаційних затрат та спирається на звільненні від оподаткування для біомаси
- Ці розрахунки демонструють, що перехід на біомасу або заміна на нову біомасову установку є дешевшим і вигіднішим

Приклади проектів

- 1. Конверсія великої вугільної ТЕЦ**
- 2. Конверсія великої газової ТЕЦ**
- 3. Нова ТЕЦ на біомасі середнього розміру**
- 4. Малі котельні**

Studstrup 3 – Dong energy

Переведення вугільної ТЕЦ на біомасу

- Потужність: 760 МВт (2 котельні, 350 МВт електроенергія, 450 МВт централізоване тепlopостачання), забезпечує 80% тепlopостачання для м. Орхус (260 тис. населення). Паливо: дерев'яні пелети
- 1984 рік — побудована вугільна ТЕЦ із терміном експлуатації 30 років, Споживання 1,3 млн. тонн вугілля / рік;
- 1995: Встановлено обладнання з десульфурізації та скорочення викидів оксидів азоту
- 2016 рік — продовження терміну експлуатації на 15 років, переведення однієї котельні на спалювання біомаси (380 МВт), загальний обсяг інвестицій 175 млн євро
- 20% продовження терміну експлуатації і 80% обладнання біомаси, профінансовано тепlopостачальною компанією
- Новий режим роботи: ТЕЦ в основному для централізованого тепlopостачання – виробництва електроенергії на вугіллі тільки в якості резерву, при пікових навантаженнях для тепlopостачання. Очікуване споживання 800 тис. тонн пелет і 140 тис. тонн вугілля

До конверсії



Перший судновий вантаж пелет Вересень 2016



Skaerbaek 3

- Газова ТЕЦ: 420 МВт електроенергії, 440 МВт тепла ЦТ
1998: Побудовано газову станцію
- Низька ефективність через дороге паливо і низькі показники вироблення електроенергії
- 2014-2017 нова окрема котельня для деревної тріски і обладнання по поводженню з паливом, загальний обсяг інвестицій 240 млн. євро
- Котельня на природному газі працює в режимі резерву, котел на біомасі для подачі пари для існуючих ТЕЦ, потужність: 90 МВт електроенергія і 320 МВт тепла (ЦТ)
- Той же режим експлуатації: подача централізованого тепlopостачання (back pressure) - потужність на природному газі, як і раніше буде пропонуватися в якості пікового навантаження для енергосистеми
- Після конверсії очікується споживання 500000 тонн щепи, природний газ буде обмежено

Візуалізація нової котельні та сховища (storage)



Початок будівництва 2015



Hillerød –будівництво твердопаливної котельні

- Нова ТЕЦ на біомасі середнього розміру побудована для централізованого теплопостачання
- 1991: Газова ТЕЦ потужністю 149 МВт (71 МВт електроенергії, 78 МВт тепла ЦТ)
Споживання: 80 млн м3 природного газу / рік
- Слабка економіка через дороге паливо і податок на паливо
- 2014 — 2017 рр. — будівництво котельні на трісці потужністю 29 МВт (25 МВт теплової та 4 МВт електричної).
Інвестиції: 25 млн євро
- Твердопаливна котельня забезпечуватиме 50% теплопостачання міста. Газова котельня працює під час пікових навантажень.

Існуюча газова ТЕЦ

Візуалізація нової біо-ТЕЦ




Котельні на біомасі малого розміру

- на даний час всі інвестиції направляються на котельні для ЦТ на біомасі, в основному деревина щепи

- Приблизно в 1990 побудовано 250 малих газових ТЕЦ
- Звичайні параметри 1-10 МВт електроенергії та 2-20 МВт тепла для ЦТ
- Коефіцієнт використання - від низького до середнього - коефіцієнт навантаження $\sim 0,6$ Low to average utilization - load factor $\sim 0,6$
- Експлуатаційний термін 20-25 років вже приблизився
- Виробництво енергії не є можливим

- Мінімум 100 нових проектів або пропозицій для аналогічних проектів на біомасі
- Нові котельні на біомасі із вищим коефіцієнтом навантаження
- Дуже популярні у зв'язку із зниженням цін для споживачів!

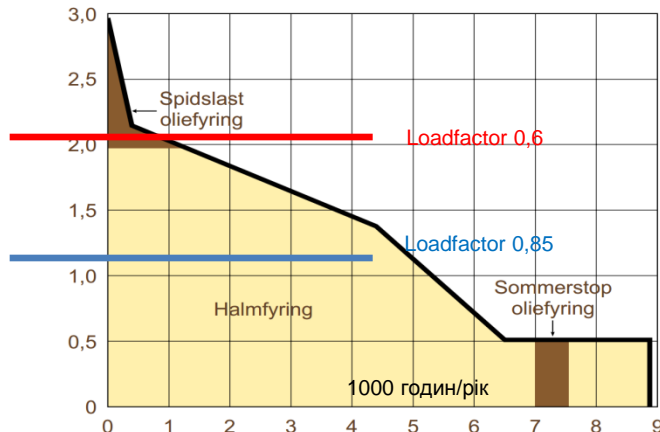

Новини щодо нещодавніх проектів

MØRKØV VARMEVÆRK - NY 1 MW BIOMASSEKEDEL



Mørkøv Varmeværk er blandt de decentrale kraftvarmeverker, der har fået mulighed for at etablere en 1 MW biomassekedel.

Biomassekedelcentralen placeres ved eksisterende kraftva...

[læs mere →](#)

HANSTHOLM VARMEVÆRK - 6,1 MW FLISFYRET KEDEL-CENTRAL MED RØGGASKONDENSERING OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE



Hansthholm Varmeværk etablerer et 6,1 MW flisfyret kedelcentral (hedtvand) inkl. røggaskondensering og absorptionsvarmepumpe. Værket bestykes endvidere med nødstrømsanlæg samt anlæg for kon...

[læs mere →](#)

SKJERN FJERNVARME - 5,5 MW FLISFYRET KEDEL-CENTRAL MED RØGGASKONDENSERING



Skjern Fjernvarme etablerer et 5,5 MW flisfyret kedelcentral (hedtvand) inkl. røggaskondensering. Værket bestykes endvidere med nødstrømsanlæg samt anlæg for kondensatrensning.

[læs mere →](#)

RY VARMEVÆRK - NYT FLISFYRET KEDEL-CENTRAL MED RØGGASKONDENSERING



Ry Varmeværk A.m.b.a. etablerer et 10 MW flisfyret kedelcentral med røggaskondensering.

Investeringen er nødvendiggjort i kraft af udtidsvarende træpillekedler (ombyggede kulkedel...

[læs mere →](#)

VESTERVIG FJERNVARME - NYT FLISKEDEL-CENTRAL INKL. RØGGASKONDENSERING



VesterVig Fjernvarme A.m.b.a. har etableret et nyt fliskedelcentral på 3,5 MW inkl. røggaskondensering.

Fliskedelcentralen er etableret i ny bygning i forlængelse af eksisterende...

[læs mere →](#)